


Opomba:

Kanalski razvod zunaj je izoliran z parozaporno zolacijo debeline 19mm in oplasčen z aluminijem.

Posluževanje z obeh strani klimata (filtri).

Klimat	P	1N	2N
Qv [m³/h]	43,1 (max. 74,5)	36,3 (max. 62,7)	32,1 (max. 55,5)
T2/T1 [°C]	80/60	80/60	80/60
Qv [kW]	32,2	27,2	24,2
T2/T1 [°C]	17/19	17/19	17/19

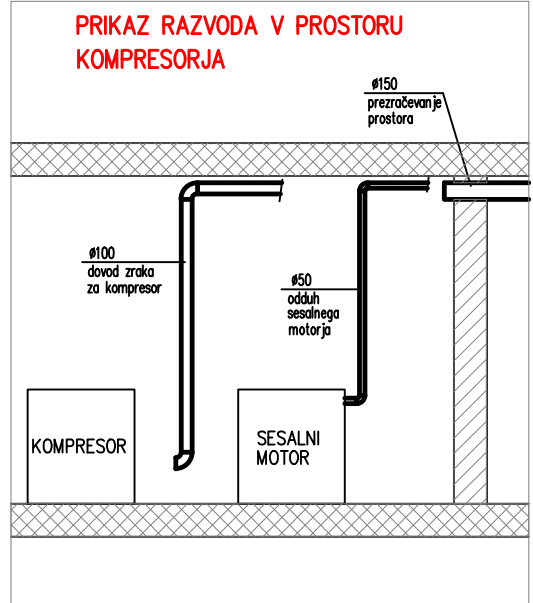

- SESALNI MOTOR  
tip: V 900  
(300/min)  
"DURR DENTAL"
- KOMPRESOR  
tip: Durr Tornado 130  
(130/min)  
"DURR DENTAL"
- KOMPRESOR  
tip: Durr duo Tornado 360  
(360/min)  
"DURR DENTAL"

Legenda:

- pocinkani ali spiro kanal
- fleksibilna cev
- vpihovalna sesalna rešetka
- vpihovni / sesalni difuzor
- prezračevalni ventil
- vrtna rešetka
- spodrezana vrata
- ventilator
- širina [mm]
- višina [mm]
- s.v.
- požarne lopute med etažami
- število anemostatov x vrsta anemostata
- priključek v mm (količina zraka v m³/h)

### 3. NADSTR. - PZI PREZRAČEVANJE KLIMATIZACIJA

**BENCO**  
BENČIČ JOŽE, s.p.  
Kidričeva ulica 6, 4000 KRANJ, tel./fax:(04)202-33-71  
GSM 041-682-195, e-mail:benco@siol.net

PROJEKTIRANJE  
IN NADZIRANJE  
Ident. št.: IZS 0703  
Investitor:  
naziv objekta:  
faza projekta:  
naslov risbe:  
odg. vodja proj.:  
odg. projektant:  
sodelavec:  
št. projekta:  
št. nacrta/risbe:  
št. risbe:

MESTNA OBČINA KRANJ  
Slovenski trg 1, 4000 KRANJ  
PRIZDEK ZDRAVSTVENEMU  
DOMU KRANJ  
Projekt za izvedbo - PZI  
TLORIS 3.NADSTROPJA  
F. NADŽAR u.d.l.a.  
ident. št.: A-0092  
JOŽE BENČIČ, det.  
ident. št.: S-9036  
PETER CIMERMAN, ing. str.

podpis:  
datum:  
podpis:  
datum:  
datum:  
datum:  
datum:  
datum:  
datum:

P - 6/2003  
P-676-05/5  
6

datum:  
januar 2005  
1:50